

Kopimodtager:

Gøderup Vandværk

Gøderupvej 38, Gøderup  
 4000 Roskilde

Att.: Kasserer Flemming Nielsen

Registrernr.: 322791  
 Kundenr.: 3153655  
 Ordrenr.: 110408  
 Prøvenr.: 32279101

Modt. dato: 2006.09.06  
 Modt. tid: 15:00  
 Sidenr.: 1 af 2

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Gøderup vandværk, Fmd. Simon Christensen  
 Højvangsvej 1, Gøderup, 4000 Roskilde  
 Prøvested.....: **Gøderup Vandværk 28 - V02002800/R155309**  
 Prøvetype.....: Drikkevand - Udvidet kontrol  
 Prøveudtagning...: 2006.09.06 kl. 12:10  
 Prøvetager.....: Rovesta Miljø I/S (XBH)  
 Kundeoplysninger.: Afgangshane vandværk  
 Analyseperiode...: 2006.09.07 kl. 01:33 - 2006.10.02

	Prøvenr.: 32279101	Prøve ID:	**Grænseværdier			RSD (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Total hårdhed	16 °dH		5-30		Beregning	5
Ammonium	<0.010 mg/l			0.05	DS 224	5
Nitrit	0.005 mg/l			0.01	DS 222	5
Nitrat	4.02 mg/l			50	DS223	3
Total fosfor	0.01 mg/l			0.15	DS 292	5
Chlorid	13.2 mg/l			250	DS/EN ISO 10304	3
Fluorid	0.45 mg/l			1.5	DS/EN ISO 10304	5
Sulfat	8.50 mg/l			250	DS/EN ISO 10304	3
Agg. Kuldioxid	<2 mg/l			2	DS 236	5
Bicarbonat	394 mg/l	>100			DS 253	3
Turbiditet	0.25 FTU			0.3	DS 290	5
Farvetal	2 mgPt/l			5	DS 289	5
Inddampningsrest	441 mg/l			1500	DS 204	5
Ilt, opløst	9.0 mg/l			> 5	DS 2206	5
Hydrogensulfid (Svovlbrinte)	<0.005 mg/l			0.05	DS 278	6
Anioner, total	7.1 mækv/l				*Beregnet	
Kationer, total	7.1 mækv/l				*Beregnet	

Udført ved Eurofins Danmark A/S under akkr.nr 168

Prøvens farve	farveløs	*VISUEL
Prøvens klarhed	klar	*VISUEL
Prøvens lugt	ingen	*ORGANOLEP
Prøvens smag	normal	*ORGANOLEP
Coliforme bakterier 37 °C	1 ant./100ml	i.m. Colilert®
E. coli	<1 ant./100ml	i.m. Colilert®
Kimtal ved 22 °C, GEA	2 Antal/ml	50 DS/EN/ISO 6222
Kimtal ved 37 °C, GEA	<1 Antal/ml	5 DS/EN ISO 6222

\*\*) Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Kopimodtager:

Gøderup Vandværk

Gøderupvej 38, Gøderup  
4000 Roskilde

Att.: Kasserer Flemming Nielsen

Registrernr.: 322791  
Kundenr.: 3153655  
Ordrenr.: 110408  
Prøvenr.: 32279101

Modt. dato: 2006.09.06  
Modt. tid: 15:00  
Sidenr.: 2 af 2

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Gøderup vandværk, Fmd. Simon Christensen  
Højvangsvej 1, Gøderup, 4000 Roskilde  
Prøvested.....: **Gøderup Vandværk 28 - V02002800/R155309**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Udvidet kontrol  
Prøveudtagning...: 2006.09.06 kl. 12:10  
Prøvetager.....: Rovesta Miljø I/S (XBH)  
Kundeoplysninger.: Afgangshane vandværk  
Analyseperiode...: 2006.09.07 kl. 01:33 - 2006.10.02

Prøvenr.: 32279101  
Prøve ID:  
Prøvemærke: \*\*Grænseværdier  
Vejl. Max. Metoder RSD (%)

### Udført ved Miljølaboratoriet Storkøbenhavn I/S under akkr.365

Calcium	64 mg/l	<200	DS/EN ISO 11885	5
Magnesium	32.0 mg/l		50 DS/EN ISO 11885	5
Kalium	6.2 mg/l		10 DS/EN ISO 11885	5
Natrium	26 mg/l		175 DS/EN ISO 11885	5
Jern	0.053 mg/l		0.1 DS/EN ISO 11885	5
Mangan	<0.005 mg/l		0.02 DS/EN ISO 11885	8
NVOC	1.2 mg/l		4 DS/EN 1484	
Methan	<0.01 mg/l		0.01 ML-G1343	

### Oplysninger fra prøvetageren:

Klokkeslet for prøvetagning	12.10 hh.mm			
Temperatur-korrigeret	11.0 gr. C		MFP-05	
pH	7.60 pH		7.0-8.5 DS287	
Ledningsevne	64 mS/m		>30 DS 288	3

### Analysekommentarer:

Påvist enkelt Coliform bakt.  
Øvrige resultater ligger indenfor lovgivningens grænseværdier.

### Kopi af rapporten er sendt til:

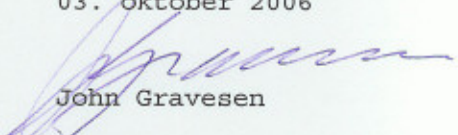
- Roskilde Amt, Teknisk forvaltning, Køgevej 80, 4000 Roskilde
- Embedslægeinstitutionen f. Roskilde Amt, Ringstedvej 22, 2, 4000 Roskilde
- Lejre Kommune, Teknisk forvaltning, Lejrevej 15, 4320 Lejre
- COWI A/S, vedr. tilsyn/VV i Lejre kommune, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby
- Gøderup Vandværk, Gøderupvej 38, Gøderup, 4000 Roskilde

\*\*) Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.  
< : mindre end. i.p.: ikke påvist.  
> : større end. i.m.: ikke målelig.  
# : ingen af parametrene er påvist.

03. Oktober 2006

  
John Gravesen